

## VEZETÉKEK JELÖLÉSE

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| — · — · —   | meglévő méretein gázvezeték        |
| ——  | bonlandó mér gázvezeték            |
| ——  | tervezett mér gázvezeték           |
| —○—○—   | telekhatár                         |
| —x—   | golyós csap                        |
| —□—   | gázszűrő                           |
| —▷—   | szabványos szűkítő idom            |
| "Cu"  | vörösrézsző, roppantott kötésekkel |
|  | nyomástartékelő                    |




## MEGJEJYZÉS


# GÁZKÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSE ÉS LÉGELLÁTÁSA

- Az epületben 2 db 26 kW-os C<sub>35</sub> típusú szett egységet,
  - Kondenzációs gázkazánokat helyszínen szerelnek fel,
  - A "C"<sub>35</sub> típusú készülék miatt a készülék helyisége szellőztetési nem szűkségs.
- ## ALTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
- A tervező jeltelme a helyszínen ellenőrizendőket!
  - A kivitelezésnek az a gázművek által jóváhagyott levek alapján végezhető!
  - Az illetékes szolgáltató technológiai útasiásának kivitelezése vonatkozó pontokat maradekalanul be kell tartani!
  - A szőszesedési minitakult, fűtővízűtával és ellenőrzésével az irányelvben előírt rendelkezés szentit!
  - A depószitit szakembert kell megbizni.
  - A szőszakibizati szabványos gyári szűtők, kanyók és elágazó idomek használatát kötelező.
  - A szabvány szereli acél gázevezeték be kell kötni az EPH (gyei-potelioldira hozó) hálózatra.

- Az elkészült csatlakozó vezeték és a vagy jogszabotti rendelkezések kielégelése, követően a követendő próbákat, vizsgálatokat kell elvégezni, a minélítéshez szolgálatot technológiai újjászervezési vonatkozó feladatok szerint - szándékát és önműködő nyomkövetés - az azot hűtőszigetelt kötetek vizsgálata és dokumentálása.
- tépésmentes elvezetés és levezető elvezetés vizsgálata
- A kényelmi MSZ HD 60364 szerinti villamvédelemmel kell ellátni.
- Villamos berendezések létesítése MSZ HD 60364 szerint kell elvégezni.

- Az esztétikus pontosság munkájánál, időutaság fel és földelműndetés készítésénél (közvetlen foglalkozást feloldani azok kivételével) a bontás munkát megkezdése előtt jóval kell megvárni az adott a general elpítésével. A jóváhagyást az dírtól szabadon rögzíteni kell.
- Azon helységek amelyekben gázvezeték hálalál, illetve gázfogadó készülék, vagy mérő van elhelyezve: D - mérsékeltlen társaság - társaságosság osztályba tartoznak
- A fogazást vezeték lejárati az MSZ 1048 szabványt
- A TERVEZŐ 1/1/2013. (III. 21.) NGM RENDELETÉ ALAPJÁN, ÉS A SZO GÁLTATÓ BELSŐ ELŐIRÁSAIN SZERINT KÉSZÜLTÉK.
- A TERVEZŐTŐL ELFÉRNI CSAK A TERVEZŐ BELÉTELEZÉSEVEL, LEHETI
- A GÁZHÁLÓZATI GÁZ ALÁ A HELYEZÉSE A SIKERES MŰSZAKI BEZTONSÁGI ELLENŐRZÉS UTÁN
- LEHETŐSÉGES: A MŰVELETHEZ KZ ALABBIK SZÜKSÉGESEK:
- NYOMÁSPRÓBA, JEGYZŐKÖNYV
- EPH JEGYZŐKÖNYV
- JEGYZŐKÖNYV KEMÉNYSEPRŐ SZAKVETŐMÉNY

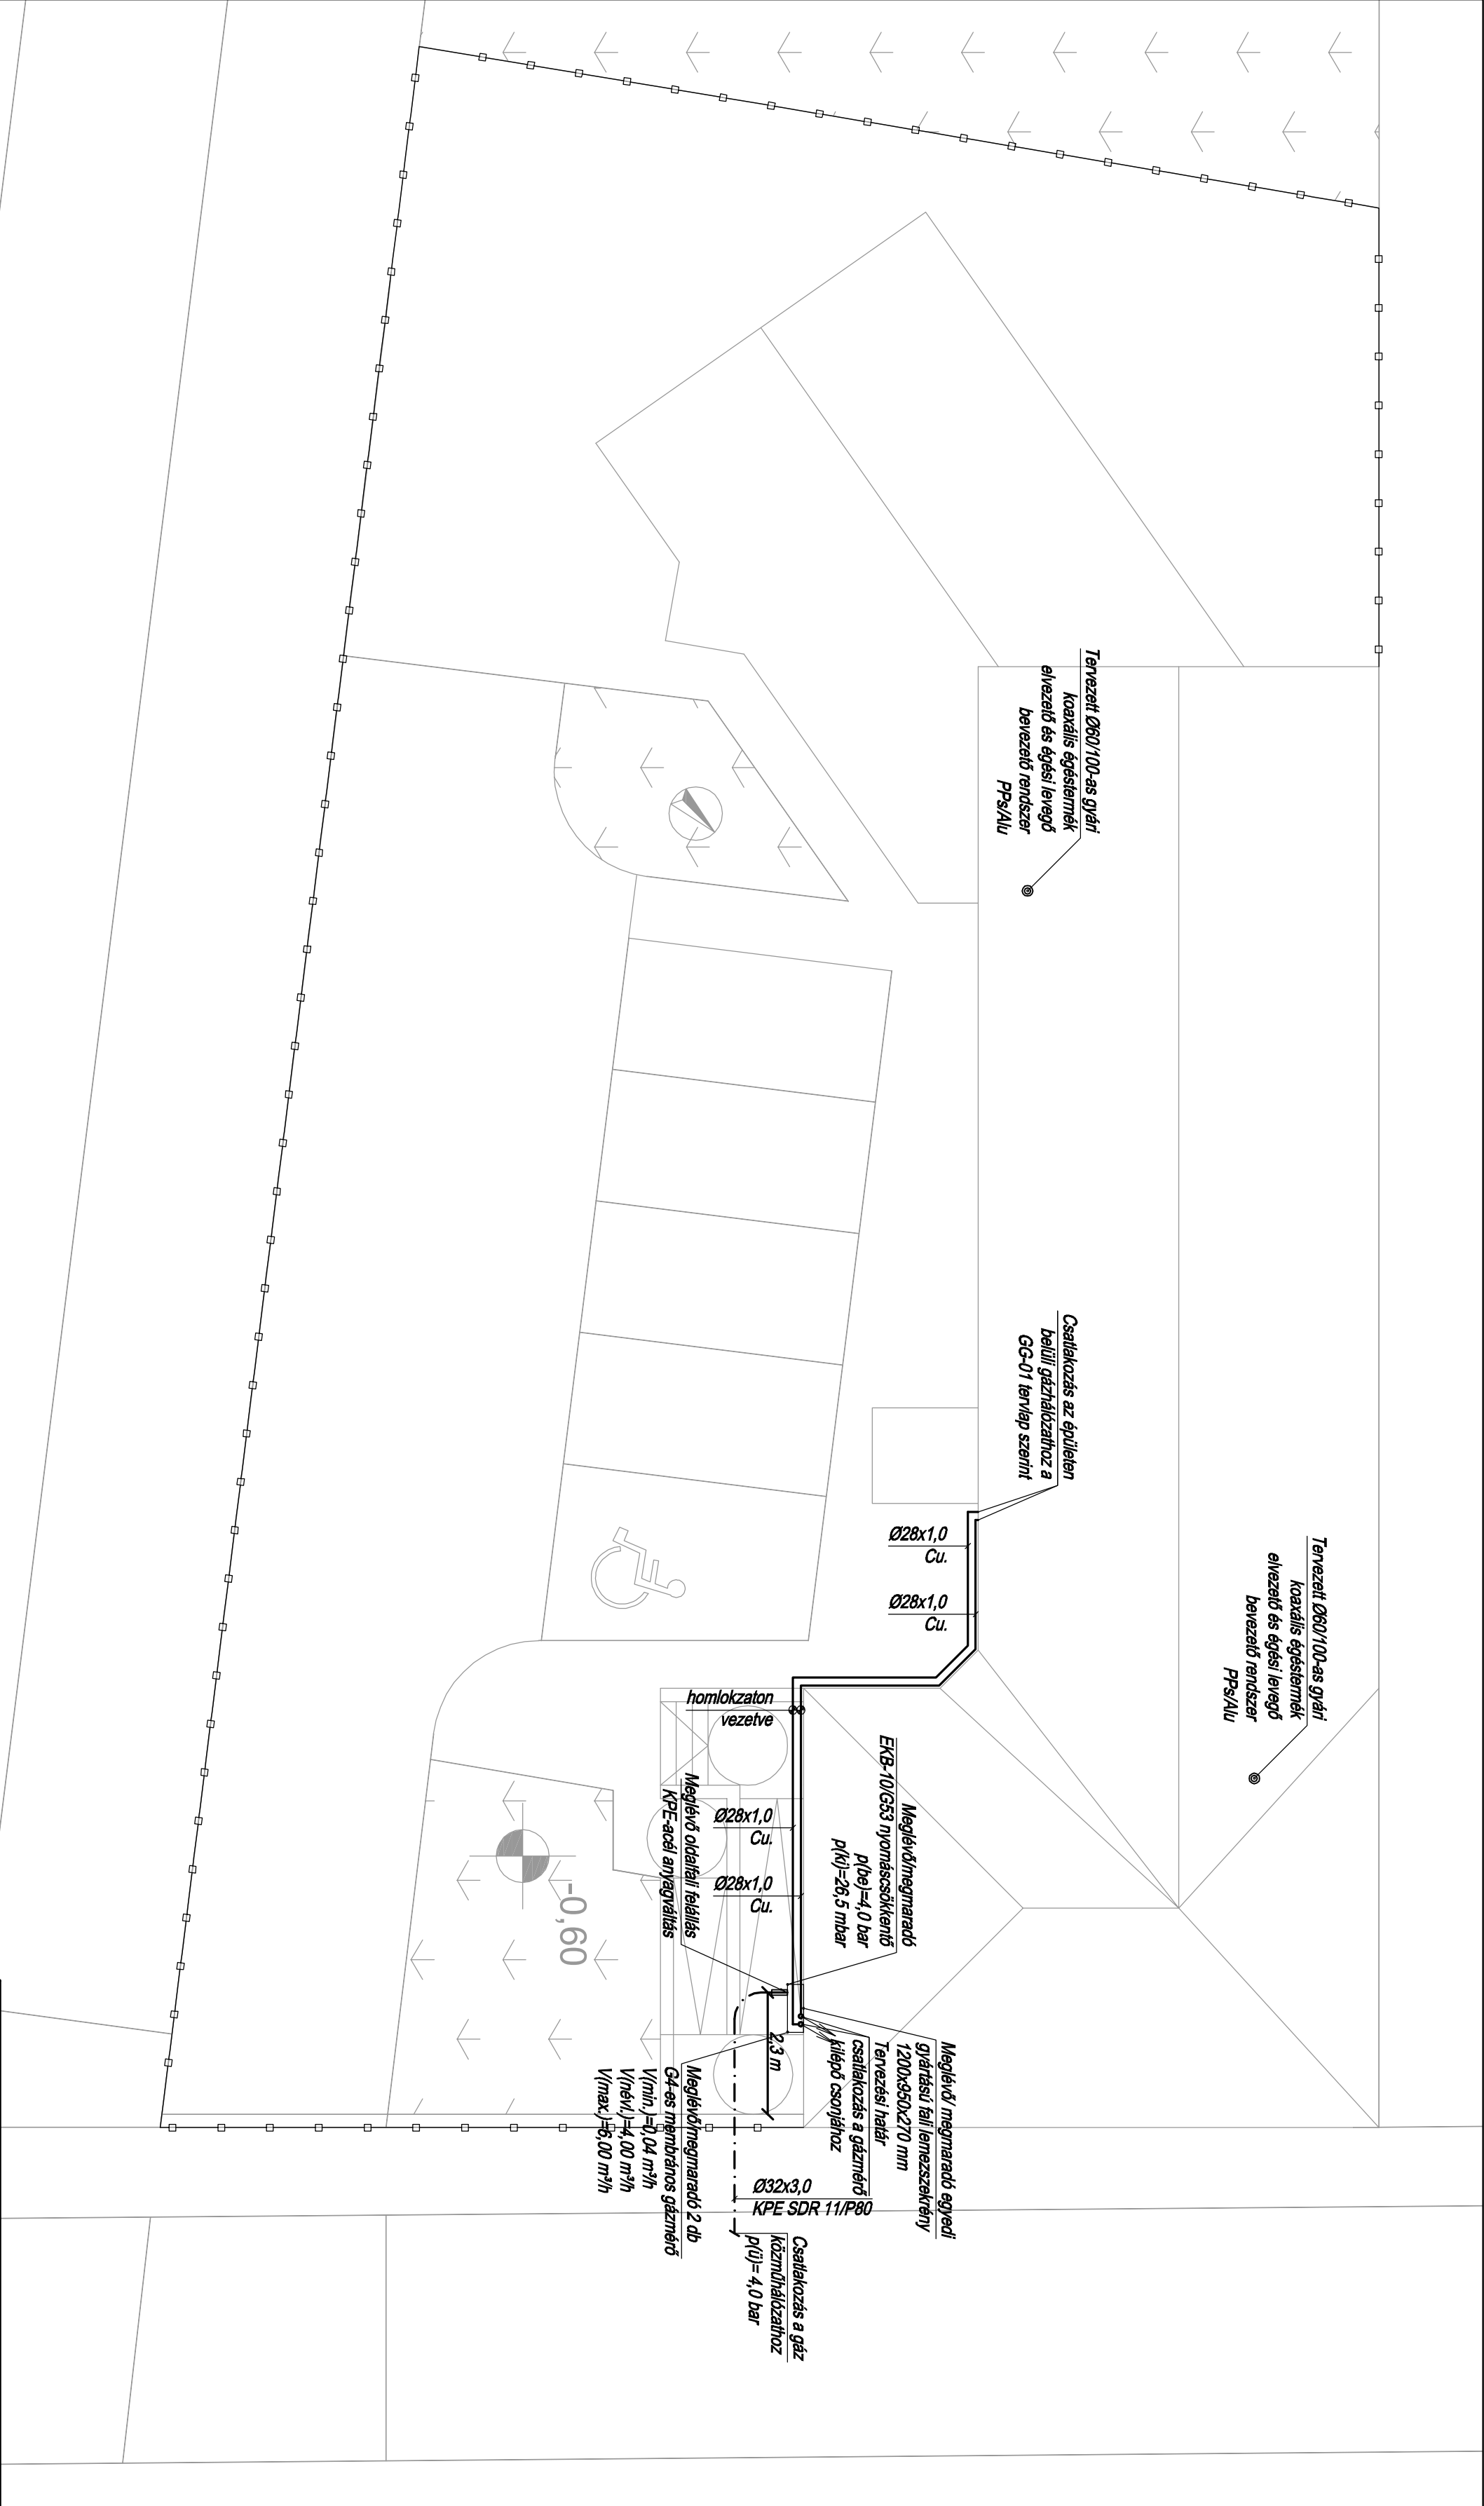

7012. ünnep, megnevezés: Szociális foglalkoztató títus, korszerűsítés 8042. Moha, Fő u. 70., HRST.: 118 Gázellátás – helyszínrája				KIVITELI
tervező: Dérmuth Zalán építésképez. mérték	időfés: 6/07-01226	méph26:	Moha Község Ünkrmánya 8042. Moha, Fő u. 26.	
tervező: László Balint építésképez. mérték	időfés:	építési:	Moha Község Ünkrmánya 8042. Moha, Fő u. 26.	
tervező: Ács-Kurucz Ádám építésképez. mérték	időfés:	lapméri: 594x350 mérték: 1:50 dátum: 2017.10.30.	fészám:	rajzsám: GG-01